

Zasuwa klinowa przyłącza wg DIN 3352, część 4
Obustronnie kielich z pierścieniem wzmacniającym do rur PE
Przyłącze kielichowe DN 20-50.

Przeznaczenie:

Woda i inne nieagresywne płyny
 o temp. max. 70°C

Testy:

Próba wodą wg DIN 3230, część 4:
 – szczelność zamknięcia: 1,1 × PN
 – wytrzymałość korpusu: 1,5 × PN
 Próba momentu obrotowego
 zamykania zasuw

Wyposażenie dodatkowe:

Kółko ręczne AVK typ 08
 Przedłużacz trzpienia AVK typ 04
 Skrzynka uliczna AVK typ 80/50
 Podstawa do skrzynki AVK typ 80/44

Atesty i certyfikaty:

Państwowy Zakład Higieny, Warszawa

Materiały:


Korpus i pokrywa	Żeliwo sferoidalne GGG-40
Ochrona antykorozyjna	Powłoka z farby epoksydowej zewn. i wewn.
Trzpień	Stal nierdzewna wg DIN 1.4021 - X20Cr13
Uszczelnienie trzpienia	Pierścień zgarniający z gumy NBR, 4 O-ringi z gumy NBR, uszczelka wargowa z gumy EPDM
Tuleja oporowa O-ringów	Tworzywo sztuczne
Klin	Rdzeń z mosiądzu CZ 132 nawulkanizowany zewn. powłoką z gumy EPDM
Pierścień oporowy trzpienia	Mosiądz CZ 132
Śruby pokrywy	Stal nierdzewna A2, zatopione masą na gorąco
Uszczelka pokrywy	Guma EPDM
Uszczelka kielicha	Guma SBR
Pierścień wzmacniający kielicha	Poliacetal



Zasuwa klinowa przyłącza wg DIN 3352, część 4
Obustronnie kielich z pierścieniem wzmacniającym do rur PE
Przyłącze kielichowe DN 20-50.

Wykaz elementów budowy:

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. Trzpień | 8. Śruba pokrywy |
| 2. Pierścień zgarniający | 9. Uszczelka pokrywy |
| 3. O-ringi | 10. Klin |
| 4. Tuleja oporowa O-ringów | 11. Korpus |
| 5. Pokrywa | 12. Uszczelka kielicha |
| 6. Pierścień oporowy trzpienia | 13. Pierścień wzmacniający |
| 7. Uszczelka wargowa | |

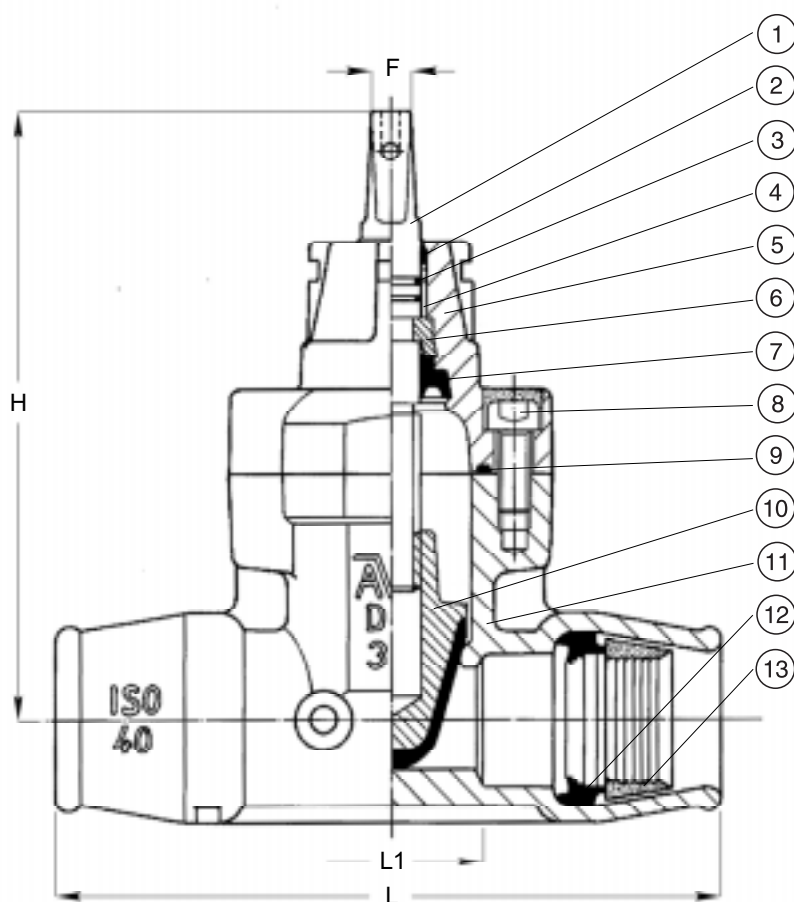

Numer katalogowy	DN mm	Śred. zewn. rury PE mm	L1 mm	L mm	H mm	F mm	Waga kg/szt
03-025-3000	20	25	53	164	175	13	3,0
03-032-3000	25	32	54	175	180	13	3,5
03-040-3000	32	40	55	205	190	13	4,0
03-050-3000	40	50	76	255	203	13	7,0
03-063-3000	50	63	82	300	213	13	8,5