

Wg DIN 3352 część 4 oraz DIN 3230 część 4
Do grzewania z rurami PE do wody wg DIN 8074

Przeznaczenie:

Woda i inne nieagresywne płyny
max. 20° C

Odbiory:

Próba szczelności wodą
wg DIN 3230 część 4:
Gniazdo: 1,0 x PN
Korpus: 1,5 x PN
Próba momentu obrotowego
zamykania zasuw (max. 20 Nm)

Wposażenie dodatkowe:


Kółko ręczne
Obudowa zasuw
Kołpak trzpienia

Dopuszczenia:

Państwowy Zakład Higieny, W-wa

Materiały:


Korpus, pokrywa, końcówki przyłączeniowe, wkładka	POM (Polioxyetylen)
Trzpień	Stal nierdzewna DIN X 12 CrMo S17
Uszczelnienie trzenia	Pierścień z gumy NBR 2 O-ringi z gumy EPDM
Klin	Mosiądz CZ 132 wg BS 2872 nawulkanizowany powłoką z gumy EPDM
Pierścień oporowy	Mosiądz CZ 132 wg BS 2872
Pierścień cierny	Stal nierdzewna DIN X 5 CrNi 189
Rury	PE 80 do wody na ciśnienie PN 10 wg DIN 8074, uszczelnione 2 zewnętrznymi O-ringami z gumy EPDM, wzmocnione wkładkami wzmacniającymi z mosiądzu CZ 132

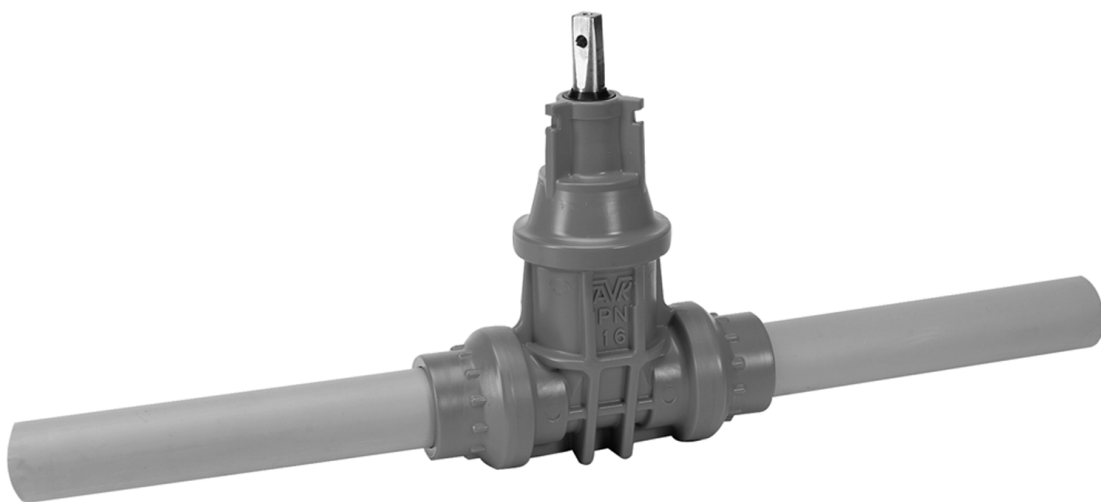

Wg DIN 3352 część 4 oraz DIN 3230 część 4
Do zgrzewania z rurami PE do wody wg DIN 8074

Opis:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Trzpień | 8. Klin |
| 2. Pierścień z gumy NBR | 9. Korpus |
| 3. O-ringi z gumy EPDM | 10. Końcówka przyłączeniowa |
| 4. Pierścień cierny | 11. O-ring uszczelniający rurę PE |
| 5. Pierścień oporowy | 12. Wkładka wzmacniająca |
| 6. Wkładka | 13. Rura PE |
| 7. Pokrywa | |

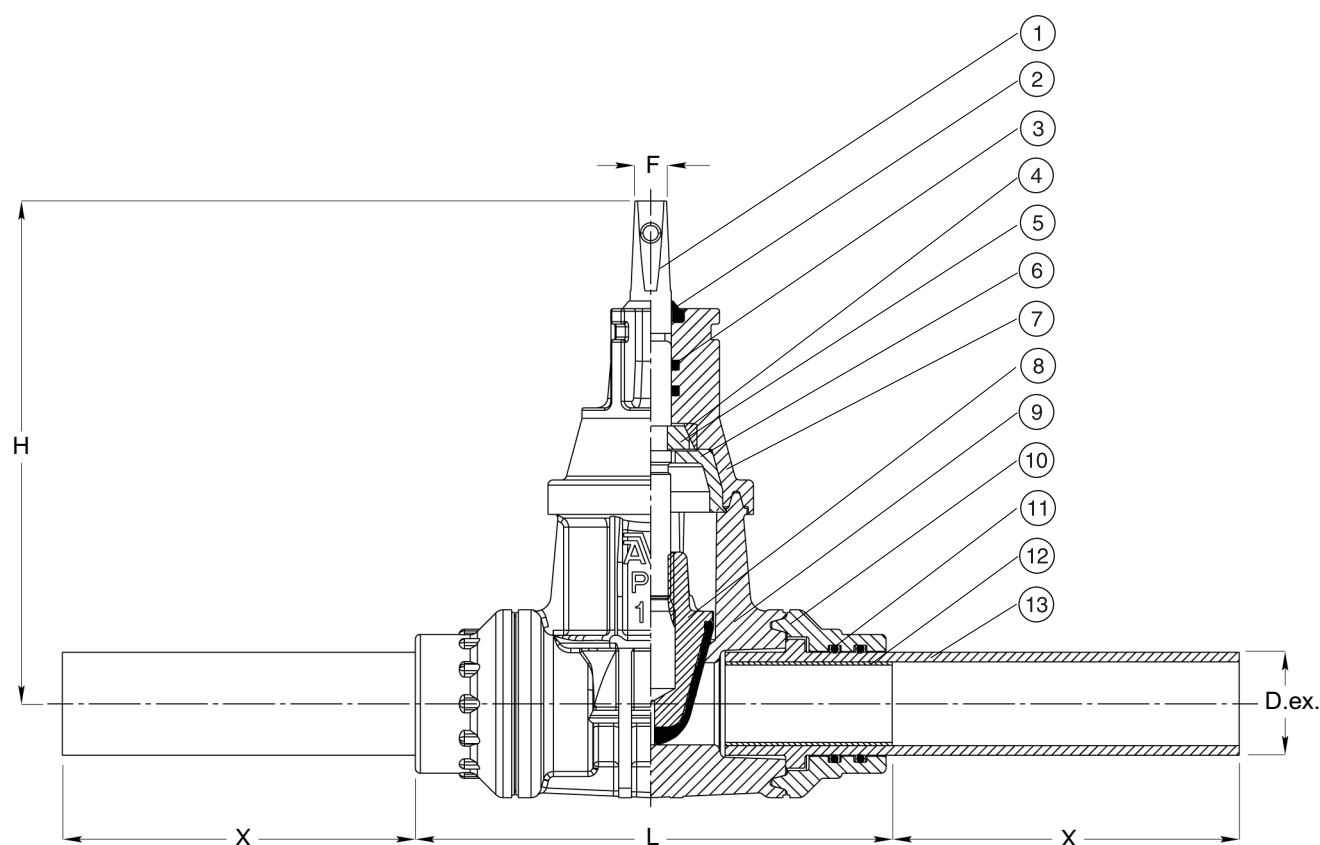

Nr kat.	DN	Średnica rury PE mm	L mm	H mm	F mm	Waga kg/szt
16-032-80026	25	32	167	180	13	1,4
16-040-80026	32	40	183	190	13	1,6
16-050-80026	40	50	236	203	13	4,6
16-063-80026	50	63	282	213	13	5,0

Dostępne z końcówkami rur PE o długości 200 lub 700 mm (X)