

Wg DIN 3352 część 4**Obustronnie końcówki kielichowe do rur PE, z pierścieniem wzmacniającym****Przeznaczenie:**Woda i inne nieagresywne płyny
max. 20° C**Odbiory:**Próba szczelności wodą
wg DIN 3230 część 4:

Gniazdo: 1,0 x PN

Korpus: 1,5 x PN

Próba momentu obrotowego
zamykania zasuw (max. 20 Nm)**Wposażenie dodatkowe:**Kółko ręczne
Obudowa zasuw
Kołpak trzpienia**Dopuszczenia:**

Państwowy Zakład Higieny, W-wa

Materiały:Korpus, pokrywa,
kończówki
przyłączeniowe,
wkładka

POM (Polioxymetylen)

Trzpień

Stal nierdzewna DINX 12 CrMo S17

Uszczelnienie
trzpieniaPierścień z gumy NBR
2 O-ringi z gumy EPDM

Klin

Mosiądz CZ 132 wg BS 2872
nawulkanizowany powłoką
z gumy EPDM


Pierścień oporowy

Mosiądz CZ 132 wg BS 2872

Pierścień cierny

Stal nierdzewna DIN X 5 CrNi 189


Gniazdo kielichowe

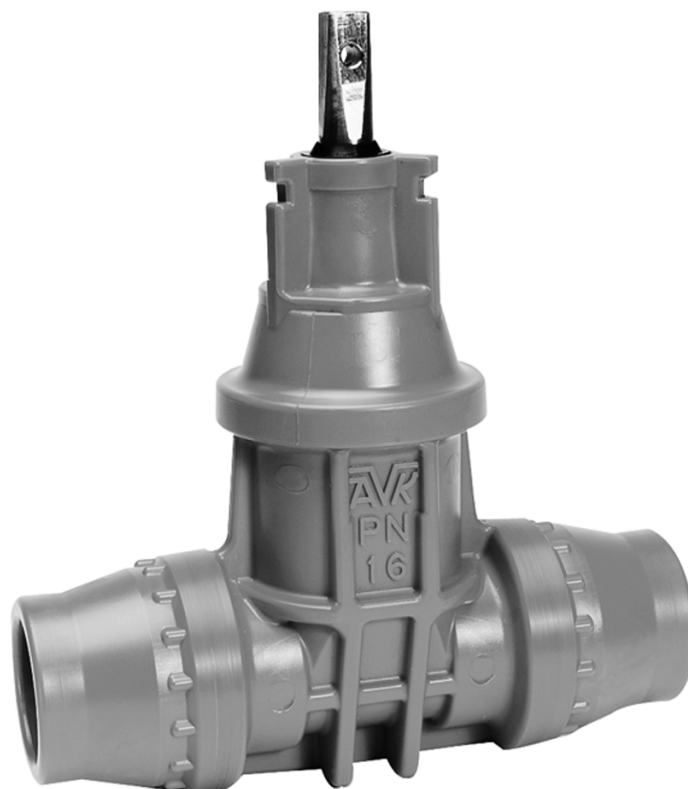Uszczelka z gumy SBR oraz
pierścień wzmacniający z POM

Wg DIN 3352 część 4
Obustronnie końcówki kielichowe do rur PE, z pierścieniem wzmacniającym

Opis:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Trzpień | 7. Pokrywa |
| 2. Pierścień z gumy NBR | 8. Klin |
| 3. O-ringi z gumy EPDM | 9. Korpus |
| 4. Pierścień cierny | 10. Uszczelka kielicha |
| 5. Pierścień oporowy | 11. Pierścień wzmacniający |
| 6. Wkładka | 12. Końcówka przyłączeniowa |

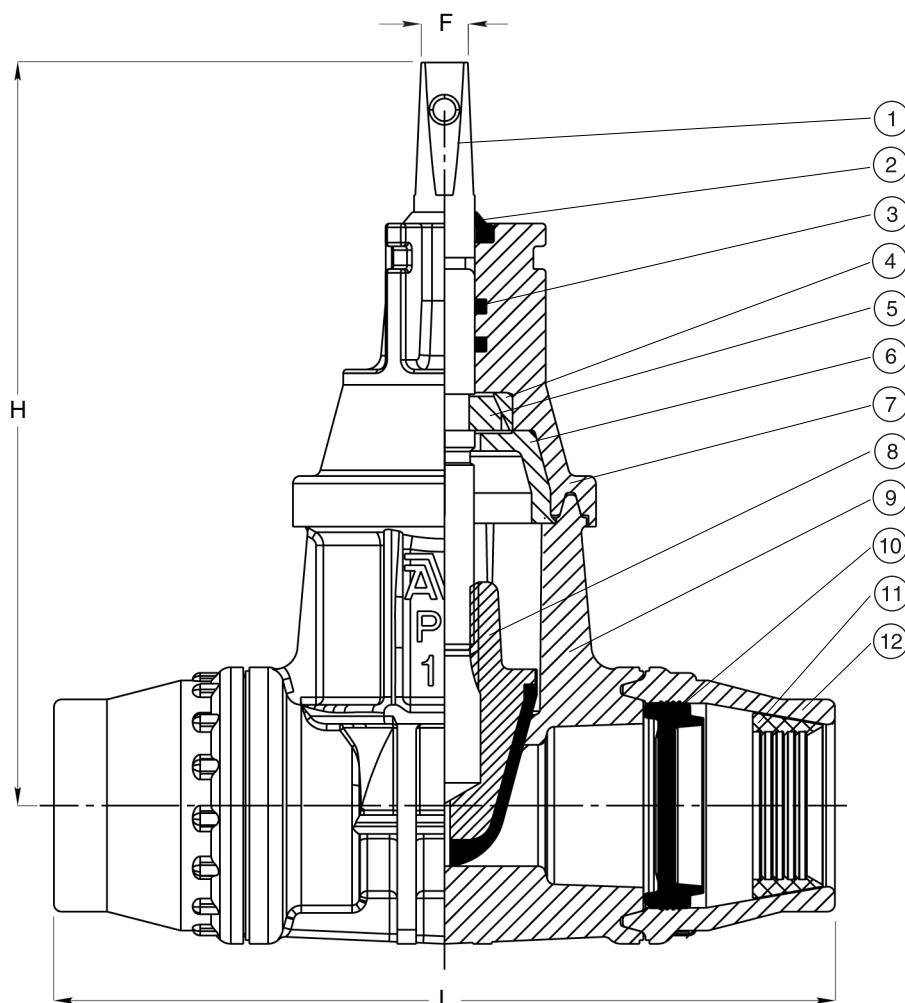

Nr kat.	DN	Średnica rury PE mm	L mm	H mm	F mm	Waga kg/szt
16-032-50006	25	32	183	180	13	1,3
16-040-50006	32	40	202	190	13	1,4
16-050-50006	40	50	256	203	13	4,4
16-063-50006	50	63	306	213	13	4,9