

Wg DIN 3352, część 4
Obustronnie gwint wewnętrzny

Przeznaczenie:

Woda i inne nieagresywne płyny
max. 70° C

Odbiory:

Próba szczelności wodą
wg DIN 3230, część 4:
Gniazdo: 1,0 x PN
Korpus: 1,5 x PN
Próba momentu obrotowego
zamykania zasuw

Wyposażenie dodatkowe:

Kółko ręczne
Obudowa zasuw
Kołpak trzpień
DN 25 oraz DN 32 są również produ-
kowane z korkiem spustowym 1/4"

Dopuszczenia:

Państwowy Zakład Higieny, W-wa

Materiały:

Korpus i pokrywa	Żeliwo sferoidalne GGG-50 wg DIN 1693
Pokrycie	Typ 03/00: Powłoka z farby epoksydowej zewn. i wewn. Typ 03/10: Powłoka z farby epoksydowej zewn. emalia wewn.
Trzpień	Stal nierdzewna DIN X 20 Cr 13
Uszczelnienie trzpień	Pierścień z gumy NBR, 4 O-ringi z gumy NBR: 2 wewnątrz i 2 na zewnątrz plastikowego łożyska, uszczelka manszetowa z gumy EPDM
Klin	Mosiądz CZ 132 nawulkanizowany powłoką z gumy EPDM
Pierścień oporowy	Mosiądz CZ 132
Śruby pokrywy	Stal nierdzewna A2, zatopione masą na gorąco
Uszczelka pokrywy	Guma EPDM




Wg DIN 3352, część 4
Obustronnie gwint wewnętrzny

Opis:

1. Trzpień
2. Pierścień z gumy NBR
3. O-ringi z gumy NBR
4. Łożysko
5. Pokrywa
6. Pierścień oporowy

7. Uszczelka manszeta z gumy EPDM
8. Śruba pokrywy
9. Uszczelka pokrywy
10. Klin
11. Korpus

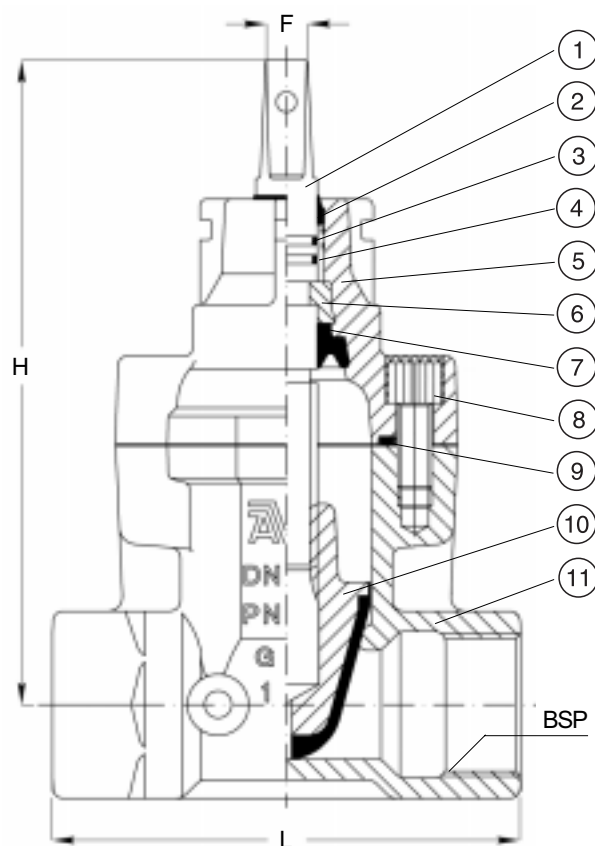

Farba epox. wewn.	Nr kat. Emaliowana wewn.	DN	Gwint BSP	L mm	H mm	F mm	Waga kg/szt
03-032-0001	03-032-10001	25	1"	116	180	13	2,9
03-040-0001	03-040-10001	32	1 1/4"	137	190	13	2,9
03-050-0001	03-050-10001	40	1 1/2"	162	203	13	5,2
03-063-0001	03-063-10001	50	2"	169	213	13	6,4